




AGREMENTS, HABILITATIONS & CERTIFICATIONS

- Présentation du groupe Fouré Lagadec
- Agréments, habilitation & certifications: de quoi parle-t-on ?
- Pourquoi et comment?
- Quelques exemples d'habilitations individuelles
 - Autorisation conduite
 - Qualification de soudeur
- Quelques exemples de certifications
 - 1^{ère} partie (Auto-déclaratif)
 - 2nde partie (vérifié par client)
 - Tierce partie (vérifié par un organisme tiers)
- Conclusion et questions/réponses





FOURE LAGADEC

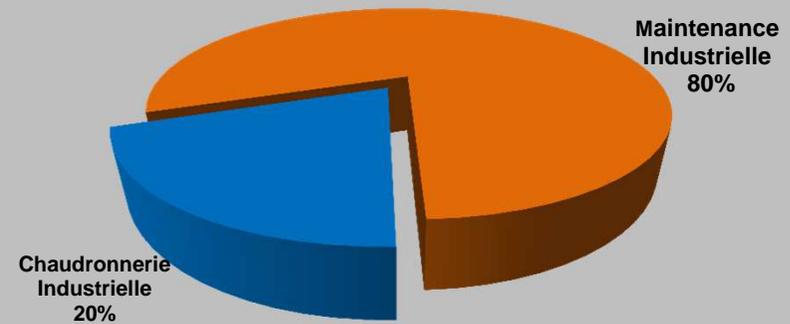

1922

*Création de la société
chaudronnerie industrielle
et réparation navale*

1949

*Le groupe FOURE LAGADEC
étend ses activités à la
maintenance industrielle*

2005 – 2010

*Présence à proximité des
principaux sites industriels en
Europe, Afrique du Nord et de
l'Ouest et Moyen Orient.*


2012

*FOURE LAGADEC fête ses 90 ans
et s'intéresse au développement
des énergies renouvelables*





Implantation du Groupe FOURE LAGADEC

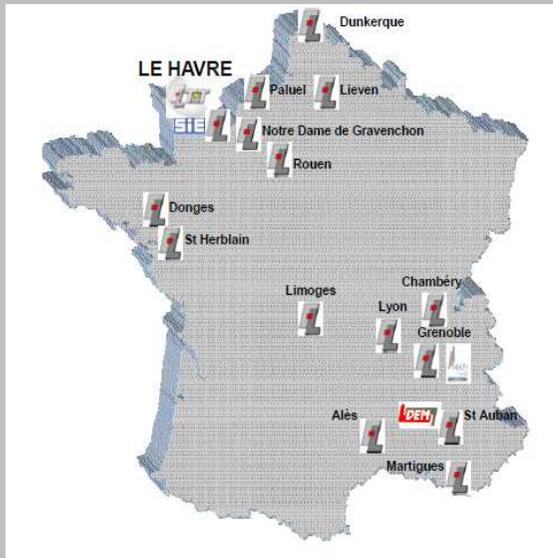

Nos activités & métiers :

Chaudronnerie Tuyauterie

Mécanique & usinage

Robinerie Soupape


Métallurgie Soudage

Montage & nettoyage

Préparation & pilotage d'arrêts

Effectifs 2013 : ~ 2000 personnes

CA 2013 : ~ 200 M€




AGREMENTS, HABILITATIONS & CERTIFICATIONS

Agrément: reconnaissance officielle qui émane d'une autorité reconnue, qu'une personne possède la formation et les qualités nécessaires pour recevoir un titre professionnel / **Habilitation:** reconnaissance de la capacité d'une personne à accomplir les tâches fixées en toute sécurité

Certification: processus d'évaluation de la conformité qui aboutit à l'assurance écrite qu'un produit, une organisation ou une personne répond à certaines exigences.

On distingue trois grandes catégories de certification :

- la **certification première partie**: une auto-déclaration ;
- la **certification seconde partie**, où le client vérifie la conformité de son fournisseur ;
- la **certification tierce partie**, où la conformité est vérifiée par un organisme certificateur indépendant.

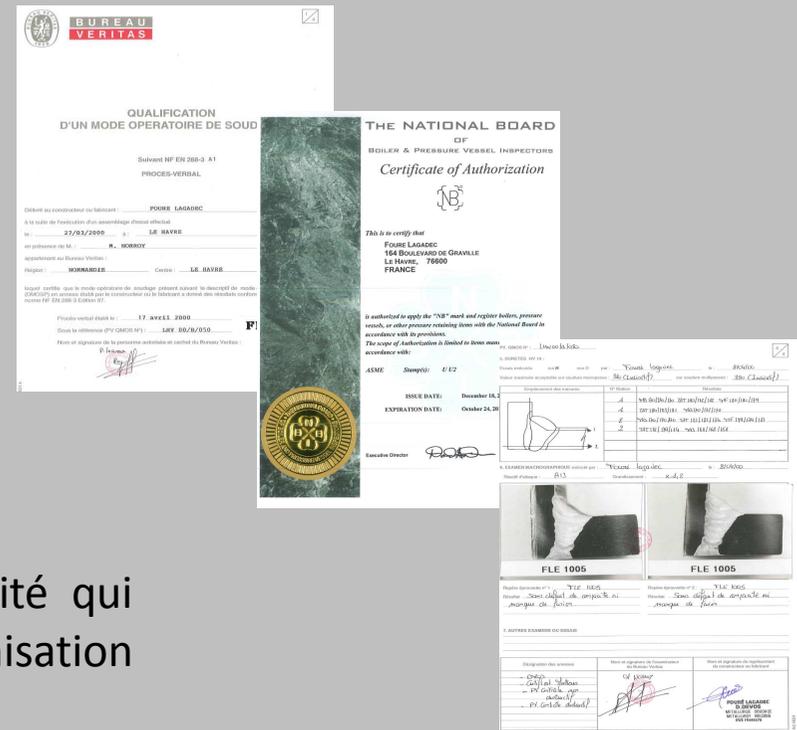



Habilitations, agréments et certifications : Pourquoi et pour quoi faire ?

⇒ **C'est utile :**

Reconnaissance d'une organisation collective d'entreprise

Reconnaissance d'une compétence individuelle du personnel de l'entreprise

⇒ **C'est parfois obligatoire :**

Ex: Habilitation des Entreprises Extérieures intervenant sur sites chimiques classés
« SEVESO seuil haut » (accord UIC du 04/07/2002 => arrêté ministériel du 23/12/2003)

Restrictions pour les mineurs de 15 à 18 ans:



Décret n° 2013-915 du 11/10/2013 + circulaire n°11 du 23/10/2013

=> Actions envers les EU pour l'accueil de mineurs sur site (formation par apprentissage);
exemple de la CCI du Havre en lien avec la Direccte

=> Création de chantiers écoles en lien avec les EU importantes



Habilitations, agréments et certifications: Comment ?

⇒ ENTREPRISE :

- Certification 1^{ère} partie : auto-déclaratif
- Certification 2^{nde} partie : vérification chez le fournisseur par un client
- Certification tierce partie : vérification par un organisme tiers indépendant


⇒ INDIVIDU :

- Auto-déclaratif : formation interne
 - 2^{nde} partie : formation externe
- } Titre d'habilitation interne
- 3^{ème} partie : formation + certificat qualification par un organisme extérieur



HABILITATIONS:

individuel=> salarié(e)



HABILITATIONS:

Renseignements administratifs

WINLASSIE version 9.00 B - Dosimétrie Opérationnelle. + Passive.

Général Synthèses Administratif Médical Formations / Compétences Spécifique Opérations Accidents / Maladies Equipements Analyse de risque Sociétés

EDF ENPE GIN

Données administratives sur les employés

Nom Prénom Matricule

Etat civil Adresse Emploi Formation Historique Documents Officiels Spécifique/sécurité Agent

Sexe
 Masculin
 Féminin

Situation familiale
 Célibataire
 Marié (e)
 Divorcé (e)
 Veuf (veuve)
 [non saisie]

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Département ou pays:

Nationalité:

N° SECU:

Nombre d'enfants:

PHOTO


Quitter

Rechercher Créer Corriger Archivage Supprimer Activer Filtre

Répertoire de travail = \\128.5.0.150\Données\INFORMATIQUE\INSTALL\WINLASSIE\wlassie\wlassie Assistance téléphonique : +33 475 973 003

FR 12:18 17/03/2014





HABILITATIONS:

Description des conditions de travail

Prise en compte des limitations médicales

WINLASSIE version 9.00 B - Dosimétrie Opérationnelle. + Passive.

Général Synthèses Administratif Médical Formations / Compétences Spécifique Opérations Accidents / Maladies Equipements Analyse de risque Sociétés

EDF ENR

Gestion des visites médicales des employés

Nom TAINMONT Prénom JEAN LOUIS Agent 573

Visite Suivante > < Visite Précédente

Catégorie Public A B

Données individuelles Liste des visites Détail de la visite

Date de la visite 03/02/2014 Médecin MOLLET DOMINIQUE

Dernière visite médicale effectuée

Validité la plus faible Validité 03/02/2016

Nature spécifique Validité

Reprise 03/02/2016

Nature de la visite Visite de reprise

Résultat de la visite

Apte sans condition

Inapte

Apte sous condition (cf. remarque)

Remarques et commentaires (200 caractères maximum)

PAS de ARI
PAS de NACELLE
Charge limité < 20kgs

Activer ou Désactiver certaines natures de visites médicales Gérer les convocations

Répertoire de travail = \\128.5.0.150\Données\INFORMATIQUE\INSTALL\WINLASSIE\wlassie\wlassie Assistance téléphonique : +33 475 973 003

12:19 17/03/2014

Gamma Multimedia

FOURE LAGADEC FLANDRES
Z1 de Petite-Synthe
Rue de l'Albeck
BP 2108 59376 DUNKERQUE
Téléphone : 03 28 25 98 00 Fax : 03 28 60 10 29

DOCUMENT DE TRAVAIL

FICHE D'ETUDE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Nom	TAINMONT	Prénom	Jean Louis	Date de Naissance	28/08/1960
NATURE DU POSTE DE TRAVAIL					
Directeur	Assistante de Direction	Correspondant GSE	Chargé d'affaires	Resp. Contrat	Administratif
Préparateur	Chef de Chantier / Chef d'Equipe	Technicien de maintenance Ind	Chaudronnier / Tuyauteur	Soudeur	Mécanicien / Monteur X
Usineur	Magasinier	Grutier	Chauffeur PL	Chef d'Atelier	Chauffeur

CONVOCAZIONE AU CENTRE DE MEDECINE DU TRAVAIL

19/08/2013 à 10h00

CEDEST - PARC de L'ETOILE
SORTIE ARI QUARTIER DU MOULIN
RUE GALLIEE 59760 GRANDE SYNTHÉ
Tél : 03 28 24 98 98

CEDEST - CARPELDEF village
59820 GRAVELINES
Rue HANS GEDIER - ARRAS 52000
Tél : 03 21 95 91 46

AST 6259 Centre de l'Illoy ZI ARRAS EST

PRESENCE OBLIGATOIRE : (si impossible, prévenir 48 heures à l'avance, le secrétaire de FOURE LAGADEC FLANDRES au 03 28 25 98 00). Rapport pour une visite de reprise MALADIE ou ACCIDENT apporter l'ensemble des pièces concernées. Vous devez également présenter vos documents de conduites (CACES...) de manière à ce que le médecin du travail les valide.

Muni de cette convocation, de votre carte de Médecine du Travail, d'un facon d'urine, du carnet de vaccination, de vos lunettes et si nécessaire ou utile des objets de vos derniers radiographies pulmonaires, de vos résultats récents d'analyses médicales.

ANALYSE DU POSTE

Condition de travail	Activités particulières	Nuisances et/ou Exposition accidentelle
Basses températures 0	Conduite auto sur site 2	Conduite Grue 0
Hautes températures 0	Conduite chariot élévateur 1	Conduite PL 0
Lumières Artificielles 2	Conduite ponts roulants 2	Conduite nacelle 2
Masques Filtrants 1	Manutentions 3	Soudure ARC 0
Tenues Ventilées 1	Ecrans 2	Soudure TIG 0
ARI 2	Travail en Hauteur 2	Moulage 3
Astresintes 1	Travail en Capacité 2	Fibre : amiante, céramique
Station debout prolongée 3	Travail en fosse 0	Benzène
Travail à l'Extérieur 3	Peinture par pulvérisation 0	CO (monoxyde de carbone)
Déplacement hors domicile 3		ACD
		H2S (hydrogène sulfuré)
		SO2 (dioxyde de soufre)
		Acides et Bases

Codification : 0 = Nulle - 1 = Potentiel - 2 = Occasionnelle - 3 = Habituelle - 4 = Permanente

pas de contre indication médicale, pour les activités suivantes : N : NON - O : OUI

Port du masque - ARI	O	Conduite de chariot élévateur	O	Conduite PL	N
Travail en hauteur	O	Conduite de nacelle	O	Conduite de grue	N
Absence de contre indication ACD	O	Absence de contre indication benzène	O	Absence de contre indication CMR	O

Commentaires : Comme sur la carte de travail

Chaque salarié pas d'ARI pas de Nacelle

Validité de l'aptitude selon l'analyse du poste pour une durée de SMR-DA 1an : SMR 2 ans X SM 4 ans

L'absence de contre indication médicale sera précisée sur le formulaire d'aptitude + du CEDEST ou AST5962

Y.RH/VISITE MEDICALE/2013/TAINMONT Jean Louis Riv 14.DOC Page(s) : 1 / 1

Enregistrement des restrictions médicales

Guide pour aptitude médicale du salarié



HABILITATIONS:

Enregistrement des Formations

Formation tenant compte des restrictions médicales

WINLASSIE version 9.00 B - Dosimétrie Opérationnelle. + Passive.

Général Synthèses Administratif Médical Formations / Compétences Spécifique Opérations Accidents / Maladies Equipements Analyse de risque Sociétés

EDF CNPE GIN

Gestion des formations des employés

Nom TAINMONT Prénom JEAN LOUIS Agent 579

Liste des formations | Détail d'une formation

Formation	du	Validité	OK	DIF	Eva
ACCUEIL ARCELOR NEW	06/10/2011	05/10/2014	Oui		
CACES 3 CHARIOT 6T	10/11/2010	10/11/2015	Oui		
GAZ ARCELOR (SANS PORT ARI)	03/09/2012	03/09/2017	Oui		
GAZ ARCELOR (SANS PORT ARI)	20/10/2003	19/10/2008	Oui		
NT	05/05/2012	05/05/2015	Oui		
SST INITIAL	27/10/2006	27/10/2007	Non		

Intitulé de la formation

Quitter

Rechercher

Activer Filtre

Créer

Modifier

Supprimer


Option d'affichage

Vérifier la cohérence
 Oui Non

Cohérence Formation < Précédente Formation Suivante > Gérer les convocations Valider le nouveau seuil Seuil d'alerte = 30 jours

Répertoire de travail = \\128.5.0.150\Données\INFORMATIQUE\INSTALL\WINLASSIE\wlassie\wlassie Assistance téléphonique : +33 475 973 003

FR 12:19 17/03/2014



GRUPE

FOU WINLASSIE version 9.00 B

- Dosimétrie Opérationnelle. + Passive.

HABILITATIONS:

Enregistrement des habilitations

Validation: Seuil d'alerte = 30 jours Limite visite médicale 03/02/2016 Nature :: Reprise

Habilitation	Activité	Validité
ACCUEIL ARCELOR	ACCUEIL ARCELOR	05/10/2014
AUTORISATION CONDUIT	CACES	31/12/2014
CACES 3 CHARIOT < 6 T	CACES 3 CHARIOT <6T R389	10/11/2015
GAZ ARCELOR SANS ARI	GAZ ARCELOR (SANS PORT ARI)	03/09/2017
HO/BO	HO/BO NON ELECTRICIEN	31/12/2014
N1	RISQUES CHIMIQUE N1 ET N2	05/05/2015
SST	SST	27/10/2014

Agents en activité.

Rechercher Activer Filtre Créer Modifier Supprimer

Cliquez sur la tête de colonne pour trier la liste (ascendant / descendant)

Non Oui

Habilitation Résultats Tests Echo

Les dates de validité inférieures à : (date système + seuil d'alerte) sont signalées en jaune

Répertoire de travail = \\128.5.0.150\Données\INFORMATIQUE\INSTALL\WINLASSIE\wlassie\wlassie Assistance téléphonique : +33 475 973 003

FR 12:20 17/03/2014

Enregistrement tenant compte des restrictions médicales



HABILITATIONS:

Editions des habilitations et autorisation de conduite

Autorisation de conduite

FOURE LAGADEC FLANDRES
51 RUE DE L'ALBECK



59640 PETITE SYNTHÉ
tél : 03.28.25.98.00 Fax : 03.28.60.10.29

TITRE D'HABILITATION

Par la présente, nous attestons que : **TAINMONT JEAN LOUIS**
Employé sous le matricule , en contrat CDI comme MECANICIEN dans notre entreprise,
du fait : de ses compétences techniques,
de ses connaissances en matière d'assurance de la qualité,
de ses connaissances en matière de sécurité,



est habilité comme suit :

Habilitation	Domaine d'application	Validité
ACCUEIL ARCELOR	ACCUEIL ARCELOR	05/10/2014
AUTORISATION CONDUIT	CACES	31/12/2014
CACES 3 CHARIOT< 6 T	CACES 3 CHARIOT <6T R389	10/11/2015
GAZ ARCELOR SANS ARI	GAZ ARCELOR (SANS PORT ARI)	03/09/2017
H0/B0	HO/BO NON ELECTRICIEN	31/12/2014
N1	RISQUES CHIMIQUE N1 ET N2	05/05/2015

Habilitation tenant compte des
restrictions médicales

Pour mémoire Interdit de travaux sous rayonnements ionisants

Employeur
Date : 18/03/2014
Nom : EL BARKAOUI
Qualité : DIRECTEUR
Visa :

Date : 18/03/2014
Nom : CORONEL JC
Qualité : QSE & PCR
Visa :

Titulaire
Date : 18/03/2014
Visa :

Le titre d'habilitation demeure la propriété de l'Employeur. Il est remis à titre rigoureusement personnel au titulaire.
En cas de perte ou de destruction, le titulaire doit en informer immédiatement l'autorité compétente.

Page : 1 / 1



HABILITATIONS:

Véritable sésame, reconnaissant que le soudeur est qualifié pour un type de soudage, matériaux de base et d'apport.


Certificat de qualification de soudeur

apave

CERTIFICAT DE QUALIFICATION / APPROBATION DE SOUDEUR SUIVANT :
WELDER QUALIFICATION / APPROVAL TEST CERTIFICATE ACCORDING TO: **EN 287-1**

Reproduction du certificat N° / Renewal of certificate N°: **QP-EN-NO-06-7044A**
Symbolisation / Designation : EN 287-1 141 T BW 8 S t2 D219 H-L045 ss nb
 Référence DMOS / WPS N°: **ret EN 101/2021** Certificat N° / Certificate N°
QP - EN - NO - 12 - 1609A

Nom du soudeur : **CARBON Pascal**
 Welder's name
 Identification : **SS 1.65.03.59.373.140**
 Identification
 Repère : **CP**
 Mark
 Date et lieu de naissance : **29/03/1965 à MALO LES BAINS**
 Date and place of birth
 Employeur : **FOURE LAGARDE**
 Employer
 Code/Norme de qualification : **NF EN 287-1 Edition 09/2011**
 Code/testing standard
 Assemblage supplémentaire de qualification sur soudeur d'angle : Oui / Yes Non / No
 Supplementary test piece for fillet weld qualification.
 Connaissances professionnelles : Acceptées Non vérifiées
 Job knowledge Acceptable Not tested



Variables Variables	Détails de l'épreuve pratique Weld test details	Domaine de validité de la qualification Range of qualification
. Procédé(s) de soudage / Welding process	141	141 - 142 - 143 - 145
. Tôle (P) ou tube (T) / Plate or Pipe	T	T - P
. Type de soudure / Joint type	BW	BW - FW - Piquage >= 60°
. Groupe(s) matériau(x) de base Parent material group	8	8 - 9.2 - 9.3 - 10 - Hétérogènes 8 + X
. Produits consommables de soudage - désignat. Welding consumable / Designation	S	S - M - nm (passe de fond en S)
. Gaz de protection / Shielding gas	Argon	xx
. Prod. consommables auxiliaires (ex. protect. envers) Auxiliaires consommables (eg. backing gas)	Argon	xx
. Epaisseur du matériau / Material thk (mm)	15	/
. Epais. du métal fondu (si multiprocédés) (mm) Deposited thickness (if multi welding process)	2	2 à 4
. Diamètre extérieur du tube Outside pipe diameter	219	>=109,5
. Position de soudage Welding position	H-L045	H-L045 - PA - PB - PC - PD - PE - PF - PH
. Détails concernant le soudage Weld details	ss nb	ss nb - ss mb - bs

Toute utilisation frauduleuse de ce document sera punie de prison

TYPE DE CONTROLE ou DESSAIS Type of qualification tests	Effectué et accepté Performed &	Non vérifié Not tested	Confirmation de validité par l'employeur pour les 6 mois suivants Confirmation of validity by employer for the following 6 months	
			Date Date	Signature Signature
. Visuel / Visual	x		29.05.2013	[Signature]
. Radiographie / Radiography	x		27.11.2013	[Signature]
. Texture / Fracture		x		
. Pliage / Bend		x		
. Traction avec entaille Notch tensile		x		
. Macroscopie / Macro exam.		x		
. Ultrasons / US. testing		x		

Organisme d'examen / Examining body: **Apave**
 Agence de / Office location: **DUNKERQUE**
 Nom de l'inspecteur : **Bernard GREMIAUX**
 Inspector's name
 Visa / Signature :

Date du soudage / Welding date : **27/11/2006**
 Prolongation de validité par l'organisme d'examen pour les 2 années suivantes
 Prolongation for qualification by examining body for the following 2 years

	Date / Date	Validité / Validity	Nom / Name	Visa / Signature	Tampon / Stamp
Validité de la qualification jusqu'au : Welding performance qualification valid until	R1	17/12/2012	27/11/2014	LATOUCHE	[Stamp]
	R2				


Coordonnées de votre agence : **Rue Noart Gracht - ZI de Petite-Synthe 59640 DUNKERQUE**
 Address of your local APAVE office
 Cette qualification satisfait aux exigences essentielles de sécurité spécifiées au paragraphe 3.1.2 de l'annexe 1 du décret 99-1046 du 13 décembre 1999
 (directive 97/23/CE) Ce certificat fait office d'attestation d'approbation de soudeur.
 This qualification certificate assessed to the essential safety requirements stated by paragraph 3.1.2 of appendix 1 of the decree 99-1046 of December 13th, 1999 (Directive 97/23/EC)
 This certificate acts as approval certificate of welder.

Apave - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 - SA au capital de 222 024 163 € - RCS Paris 527 573 141
 Filiales opérationnelles : Apave Atacienne SAS - RCS 301 770 440 ; CETE Apave Nord-Ouest - RCS 419 671 425 ;
 Apave Parisienne SAS - RCS 393 169 273 ; Apave Suderlope SAS - RCS 516 720 859



CERTIFICATIONS:

collectif=> entreprise



CERTIFICATION D'ENTREPRISE


Pourquoi une certification d'entreprise ?


De manière à permettre une analyse et démontrer que l'entreprise maîtrise ses fournisseurs dans le respect du référentiel **ISO 9001 § 7.4.1**.

Assure la maîtrise des sous-traitants, de manière à s'assurer qu'ils possèdent les même valeurs que nous, dans respect du référentiel **MASE § 3.5**.

L'habilitation des entreprises extérieures doit permettre de développer un partenariat avec l'entreprise utilisatrice et de s'assurer du niveau adéquat des prestations, dans le respect du référentiel UIC et **accord du 04 juillet 2002 Art.6**

Validité de chaque agrément/certification : de 1 à 5 ans.

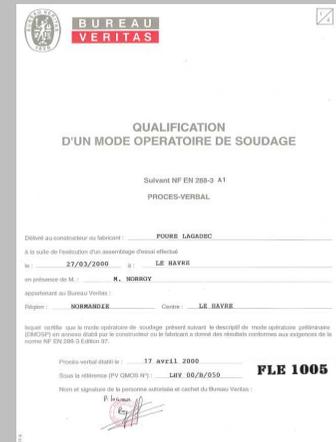



« CERTIFICATION » 1^{ère} partie

 **FOURÉ LAGADEC**
www.fourelagadec.com

ATTESTATION

Je soussigné, Gilles Fournier, agissant en qualité de gérant de la Société FOURÉ LAGADEC SARL au capital de 4 200 000Euros dont le siège social est au 164 boulevard de Graville - Le Havre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro B398 266 098.

ATTESTE SUR L'HONNEUR

- 1) Que l'entreprise est à jour des déclarations et du paiement des déclarations sociales,
- 2) Que l'entreprise est à jour du dépôt auprès de l'administration fiscale de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires,
- 3) Atteste sur l'honneur en application de l'article D 8222-5, du code du travail que le travail qui est confié à l'entreprise sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 du code du travail.
- 4) Atteste sur l'honneur en application de l'article L 8251-1 du code du travail que si l'entreprise a l'intention de faire appel à des salariés étrangers pour l'exécution du contrat ceux-ci seront munis des titres les autorisant à exercer une activité professionnelle en France.

Cette attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

Cachet de la Société Fait au Havre, le 15 janvier 2013

FOURÉ LAGADEC
B.P. 1417
76067 LE HAVRE CEDEX

Nom et qualité du signataire



SIÈGE SOCIAL - Ateliers 164, boulevard de Graville B.P. 1417 - 76067 LE HAVRE CEDEX TEL. (33) 02 35 25 59 99 FAX (33) 02 35 25 20 85 four.lagadec@four.lagadec.com SIRET 398 266 098 00050 APE 2511 Z	Établissement ROUEN Rue du Bon Marais 76530 GRAND COURONNE TEL. (33) 02 35 67 07 07 FAX (33) 02 35 68 46 00 SIRET 398 266 098 00027 APE 3311 Z	Établissement PALUEL Route de l'Éperon 76450 PALLUEL TEL. (33) 02 35 97 97 80 FAX (33) 02 35 57 03 25 SIRET 398 266 098 00035 APE 3311 Z	Établissement LILLEBONNE Chaussée de la Darse 76470 LILLEBONNE TEL. (33) 02 32 84 18 88 FAX (33) 02 35 31 40 63 SIRET 398 266 098 00043 APE 3311 Z
---	---	---	---

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 4.200.000 Euros / R.C.S. LE HAVRE 398 266 098 / IDENTIFICATION T.V.A./V.A.T. FR 30 398 266 098

Attestation sur l'honneur:

- Déclaration sociales & fiscales
- Lutte contre le travail illégal et emploi de salariés étrangers



CERTIFICATION 2^{NDE} PARTIE: CLIENTS

QUELQUES EXEMPLES

Agrément Technique Comité Technologie Groupe TOTAL pour certains domaines spécifiques (ex : colonnes, ballons...)

Paris, le 18 octobre 2011

TOTAL 2.3 NOV 2011

Comité Technologie Groupe

FOURÉ LAGADEC
164 Boulevard de Gravelle
BP 1417
76067 LE HAVRE

A l'attention du Responsable Qualité

Objet : Renouvellement de « l'Agrément Technique Comité Technologie Groupe » pour 3 ans.
Réf : Notification d'Agrément Technique Comité Technologie Groupe n° en date du : 27/10/10
Dossier : n° C11 / 6004

Messieurs,

Par la présente le Comité Technologie Groupe TOTAL auquel participent les sociétés⁽¹⁾ de Groupe vous invite au renouvellement de votre « Agrément Technique Comité Technologie Groupe » après « Agrément Technique CTG » pour la ou les données ci-après :

1111-10	Colonnes en acier au carbone ou faibleement allié	DIAMETRE MAX 400mm	EPaisseur MAX 100 mm	POIDS MAX 200 T
1111-20	Colonnes en acier inoxydable	DIAMETRE MAX 400 mm	EPaisseur MAX 50 mm	POIDS MAX 200 T
1111-30	Colonnes en acier plaqué	DIAMETRE MAX 400mm	EPaisseur MAX 100 mm	POIDS MAX 200 T
1131-10	Ballons/Separateurs/Dessinateurs en acier au carbone ou faibleement allié	DIAMETRE MAX 400 mm	EPaisseur MAX 100 mm	POIDS MAX 200 T
1131-20	Ballons/Separateurs/Dessinateurs en acier inoxydable	DIAMETRE MAX 400mm	EPaisseur MAX 50 mm	POIDS MAX 200 T
1131-30	Ballons/Separateurs/Dessinateurs en acier plaqué	DIAMETRE MAX 400mm	EPaisseur MAX 100 mm	POIDS MAX 200 T
1211-10	Echangeurs tubulaires en acier au carbone ou faibleement allié	DIAMETRE MAX 3000mm	EPaisseur MAX 100 mm	POIDS MAX 80 T
1211-20	Echangeurs tubulaires en acier inoxydable	DIAMETRE MAX 3000mm	EPaisseur MAX 100 mm	POIDS MAX 80 T

(1) Sociétés des sociétés du groupe TOTAL, détenues par des sociétés françaises ou étrangères à 100%
Région membre : TOTAL SA, 150 Avenue de la République, 93000 Paris
Date validé : 2, par le Comité de Direction - 6, 10/10/10 - 10/10/10 - 10/10/10 - 10/10/10 - 10/10/10 - 10/10/10

Notes : Nous vous demandons de confirmer votre acceptation des termes de la présente lettre en nous renvoyant deux des trois exemplaires après avoir apposé votre signature et le cachet de votre entreprise.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Pour le Comité Technologie Groupe

Nom : Jérôme JEANBART
Fonction : Secrétaire Général
Date : 19/11/2011
Signature :

TOTAL S.A.
COMITÉ TECHNOLOGIQUE GROUPE
Tour Coupole - Bureau 29 F 69
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
TEL 01 47 44 48 26 - Fax 01 47 44 70 48

Pour le Fournisseur : bon pour acceptation

Cachet fournisseur :

Groupe : Fouré Lagadec
Nom : GEORGEY Gilles
Fonction : Directeur RTE
Date : 02/11/2011
Signature :

FOURÉ LAGADEC
164 Bd de Gravelle
76600 LE HAVRE
Tél. 02 35 25 59 50
Fax 02 35 25 20 85

Nota : merci d'adresser toute correspondance relative à ce document à l'adresse suivante :

Monsieur Arnaud ROCH
Comité Technologie Groupe TOTAL
Gestion réseau fournisseurs d'équipements et prestations de service
TOTAL CTG
2, Place Jean Miller - La Défense 6
92079 PARIS LA DEFENSE (France)

IMPRIME D'AGREMENT QSE DES ENTREPRISES EXTERIEURES

Référence : IMTDQ014

UN AGREMENT DOIT ETRE ETABLI PAR AGENCE

- Les parties grisées doivent être obligatoirement remplies

NOM ET COORDONNEES de l'entreprise ou de l'agence

Type d'activité envisagée sur le site (préciser pour les entreprises de catégorie 3 (cf ci-dessous), mentionner également le numéro d'ordre de visite (N°O))

Nom du correspondant SECURITE de l'entreprise ou de l'agence

Téléphone du correspondant SECURITE

Email du correspondant SECURITE

Effectifs de l'entreprise/agence Dont cadres :

Type d'entreprise¹ PRINCIPALE / SOUS-TRAITANTE

Donneur d'ordre TOTAL ou Entreprise Principale

CADRE RESERVE A TOTAL

Date de réception du dossier

Condition de renouvellement possible

AGREMENT Validé : OUI / NON

CATEGORIE 1 2 3 (concerne uniquement les entreprises ayant une activité de type industrielle ou de services)

Engagement dans la démarche MASE

Obtention du MASE

Renouvellement du MASE

Maintien du taux de fréquence < 6

Autres :

Observations

Personnes à contacter pour plus de renseignements G. VANSTRACEELE / V. PRANGERE / JP JOSPIN (362) (3623) (3756)

DATE VISA

¹ Rayer la mention inutile

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON SIGNE NE SERA PAS TRAITE

- Les parties grisées doivent être obligatoirement remplies et justifiées par le document approprié.

Q.1 : Votre entreprise/agence est-elle certifiée pour l'un des systèmes de management suivants ?

SECURITE : MASE/UC/VCA

OUI	Date de fin de validité :	(joindre justificatif)
EN COURS		
NON		

QUALITE : ISO 9001, Accreditation COFRAC

OUI	Date de fin de validité :	(joindre justificatif)
EN COURS		
NON		

ENVIRONNEMENT : ISO 14001

OUI	Date de fin de validité :	(joindre justificatif)
EN COURS		
NON		

Q.2 : Votre entreprise/agence possède t-elle une politique Qualité Sécurité Environnement ?

OUI / NON Si oui, joindre la Politique

Q.3 : Votre entreprise/agence possède t-elle un plan d'actions /des objectifs d'amélioration de la Sécurité ?

OUI / NON Si oui, joindre le plan d'actions/les objectifs

Q.4 : Compléter le tableau ci-dessous sur les Statistiques des accidents de votre entreprise / agence sur les 5 dernières années.
(Hormis les entreprises de catégorie 3 (cf recto) : JOINDRE OBLIGATOIREMENT LE TABLEAU DE LA CARSAT relatif à vos déclarations d'accidents (tableau similaire à celui ci-dessous))

	Année N-5	Année N-4	Année N-3	Année N-2	Année N-1
Nombre d'heures travaillées (sur l'activité totale de votre entreprise/agence)					
Nombre d'accidents sans arrêt					
Nombre d'accidents avec arrêt					
Nombre de jours d'arrêt					
Nombre de soins béni/passage à l'infirmerie					
Taux de fréquence de l'entreprise/agence : (N° accidents avec arrêt) / (N° heures travaillées) x 1 000 000					
Taux de gravité de l'entreprise/agence : (N° de jours d'arrêt) / (N° heures travaillées) x 1 000					

Q.5 : Avez-vous pris connaissance de la notice HSE (papier ou CD-ROM) qui vous a été remise par l'entreprise consultante et vous engagez-vous à en respecter les règles ?

OUI / NON

Je certifie sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations mentionnées dans ce document


NOM / VISA

Dossier d'agrément TOTAL / Etablissement des Flandres



CERTIFICATION 2^{NDE} PARTIE: CLIENTS

Exemple EDF / UTO

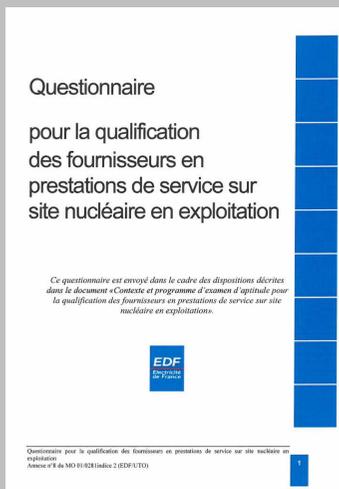

p 5	Les activités de l'entreprise pour EDF	1
p 9	La capacité humaine de réalisation	2
p 13	La maîtrise de la sous-traitance	3
p 15	L'exploitation du retour d'expérience	4
p 17	La culture sûreté	5
p 19	La radioprotection	6
p 23	Environnement	7
p 27	L'organisation qualité de l'entreprise	8
p 29	Remarques de l'entreprise et signature	9

Le dossier d'agrément EDF / UTO:

- Plusieurs dizaines de pages
- Un audit (chargé qualification + expert métier)

L'obtention d'un agrément pour 5 ans est associé à un périmètre d'activité. Ce qui sous entend qu' étant qualifié en métallerie serrurerie il nous est impossible de recevoir des appels d'offres en tuyauteries.



Qualification EDF UTO pour FL maintenance nucléaire:

- Chaudronnerie Tuyauterie
- Mécanique machines tournantes
- Robinetterie
- ...



CERTIFICATION 2^{NDE} PARTIE: CLIENTS

Exemple EDF / UTO (suite)

Un cas concret: le grand carénage des CNPE EDF

Défi technique et financier pour définir un programme pluriannuel pour chaque tranche avec précision et anticipation pour fiabiliser le financement à mobiliser (doublement des dépenses prévu entre 2010 et 2020)

Défi industriel et commercial pour mener une stratégie industrielle sur l'ensemble des segments de maintenance et donner la lisibilité nécessaire aux entreprises prestataires

Défi managérial et organisationnel pour être capable de réaliser plus d'interventions en parallèle dans des créneaux équivalents à ceux d'aujourd'hui

Défi humain pour disposer des compétences indispensables dans un contexte de fort renouvellement de ces compétences



SON APPLICATION CHEZ FOURÉ LAGADEC: DECLINAISON AUX FOURNISSEURS

PRE-EVALUATION FOURNISSEUR /
SUPPLIER PRE-EVALUATION

Page 1/5

Merci de retourner le questionnaire complet à / Please send this questionnaire to :

Cocher la case correspondante :

<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC S.A.R.L. Site : BP 1417 76007 LE HAUVRE CEDEX	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC T.M.T. Industrie 5382 Route Industrielle Parc des Allés - Z.I ST VIGOR 76330 ST ROMAIN COLBOISE	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC FLANDRES BP 2108 5978 DUNKERQUE CEDEX 1	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC MEDITERRANEE / RIBATTI Site : CS 40229 31313 BERRE L'ETANG CEDEX
<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC RHONE ALPES Site : BP 571 69989 CORBAS CEDEX	<input type="checkbox"/> LAGOR (Site de Rhodas) Rue Prosper Monnet 69190 ST FONS	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC ATLANTIQUE Site : Z.I de Bonne Nouvelle 44480 DONGES	<input type="checkbox"/> I.E.M. 560 rue Paul Sabatier Z.I. L'Arbrière 30290 LAUDUN
<input type="checkbox"/> S.I.E. 516 Industrielle Electricité 144 Ml Jules Durand 76000 LE HAUVRE	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC Mairoc / Presses Vessels Rte Secondaire 113km11 20900 MOHAMMEDIA	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC QATAR W.L. P.O. Box 8822 DOHA - QATAR	<input type="checkbox"/> I.F.M. Chez Aenis Site de SALINDRES 30940 SALINDRES
<input type="checkbox"/> TECH 100 allée du Dauphiné 26300 BOURG DE PEAGE	<input type="checkbox"/> SESI GABON Z.I. de l'Oping B.P. 487 PORT GENTIL GABON	<input type="checkbox"/> SESI CONGO Z.I. de la Foire B.P. 4254 12 av. Jacques Opangault POINTE NOIRE - CONGO	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC CAMEROUN Ouai GETMA Esoungue B.P. 3530 DOUALA - CAMEROUN

(*) Case à cocher

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A / To be sent back to :

Le présent questionnaire a été complété par / This questionnaire has been completed by :

Société / Society :

Nom / Name :

Fonction / Position :

Téléphone / Phone :

Adresse électronique / e-mail :

Position du service Q.S.E. de Fouré LagaDEC
Statement by F.L. Q.S.E. Dept :

MAJ 7-6-2 rev 10 - janvier 2014

SUIVI EVALUATION FOURNISSEUR

Evaluation effectuée par :

Date :

<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC S.A.R.L. Site : BP 1417 76007 LE HAUVRE CEDEX	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC T.M.T. Industrie 5382 Route Industrielle Parc des Allés - Z.I ST VIGOR 76330 ST ROMAIN COLBOISE	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC FLANDRES BP 2108 5978 DUNKERQUE CEDEX 1	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC MEDITERRANEE / RIBATTI Site : CS 40229 31313 BERRE L'ETANG CEDEX
<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC RHONE ALPES Site : BP 571 69989 CORBAS CEDEX	<input type="checkbox"/> LAGOR (Site de Rhodas) Rue Prosper Monnet 69190 ST FONS	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC ATLANTIQUE Site : Z.I de Bonne Nouvelle 44480 DONGES	<input type="checkbox"/> I.E.M. 560 rue Paul Sabatier Z.I. L'Arbrière 30290 LAUDUN
<input type="checkbox"/> S.I.E. 516 Industrielle Electricité 144 Ml Jules Durand 76000 LE HAUVRE	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC Mairoc / Presses Vessels Rte Secondaire 113km11 20900 MOHAMMEDIA	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC QATAR W.L. P.O. Box 8822 DOHA - QATAR	<input type="checkbox"/> I.F.M. Chez Aenis Site de SALINDRES 30940 SALINDRES
<input type="checkbox"/> TECH 100 allée du Dauphiné 26300 BOURG DE PEAGE	<input type="checkbox"/> SESI GABON Z.I. de l'Oping B.P. 487 PORT GENTIL GABON	<input type="checkbox"/> SESI CONGO Z.I. de la Foire B.P. 4254 12 av. Jacques Opangault POINTE NOIRE - CONGO	<input type="checkbox"/> FOURÉ LAGADEC CAMEROUN Ouai GETMA Esoungue B.P. 3530 DOUALA - CAMEROUN

(*) Case à cocher

• STATUT DE LA SOCIÉTÉ CONTRACTANTE AU MOMENT DE LA COMMANDE : (*) NS AQ ESSAI

(*) SOUS - TRAITANT FOURNISSEUR Code fournisseur :

NOM STÉ :

ADRESSE :

CONTACT (nom et qualité) :

Date et lieu d'intervention : N° de commande / Affaires :

Nature des travaux / produit :

• VEUILLEZ RENSEIGNER LES CRITÈRES D'ÉVALUATION SUIVANTS : (chacun noté de 1 à 3)

CRITERE	1	2	3	Commentaires
Prix				
Délai				
Respect des exigences contractuelles				
REACTIVITE				
Service, bon de conseil, s'adapter aux imprévus				
COMMUNICATION				
Relation avec le fournisseur et partenaire				
IQM				
Qualité de prestation / fourniture, professionnalisme, management des fournisseurs ou sous-traitant				
POINT DE VUE GLOBAL				
(Total des critères = 0 à 12)				

PRISE DE DECISION (action nécessaire si total ≤ 6). Ta des critères D, R, C, Q = 1 :

(*) ESSAI ESSAI NON CONCLUANT A.Q.

MAJ 7-6-2 rev 05 - janvier 2014


Document évaluable

Trame « pré-évaluation fournisseur » : EN AMONT/SELECTION

- Organisation globale
- Management QSE dont certifications/performances sécurité
- Documents annexes (assurance, K Bis, Urssaf, lutte contre travail illégal, certificats)
- Suivi commande + agrément du fournisseur (NS/AQ)

Trame « suivi évaluation fournisseur » : EN AVAL/EVALUATION

- 5 critères: délai, réactivité, communication, QSE, prix
- Réalisée selon criticité du fournisseur
- Permet de maintenir/retirer un agrément




CERTIFICATION TIERCE PARTIE

MASE




1. Engagement de la direction de l'entreprise
2. Compétence et qualification professionnelle
3. Préparation et organisation du travail
4. Contrôles
5. Amélioration continue

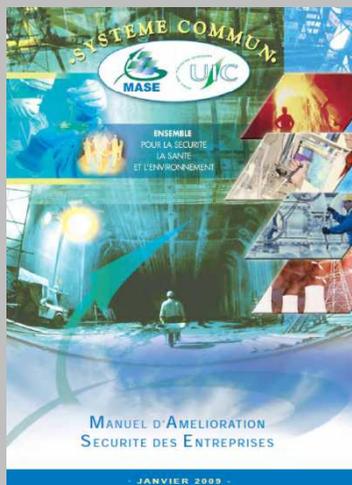

Le référentiel MASE/UIC => fruit du rapprochement des deux systèmes de management MASE et DT 78 de l'UIC.

- Il permet d'aider les entreprises intervenantes à mettre en place un système de management Sécurité, Santé, Environnement (SSE).
- Il définit les règles permettant de certifier ces entreprises à l'aide du système commun MASE/UIC.



CERTIFICATION TIERCE PARTIE

ISO 9001

Système de management de la qualité
Responsabilité de la Direction
Management des ressources
Réalisation du produit
Mesure, analyse et amélioration



La norme NF EN ISO 9001 spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et aux exigences légales & règlementaires applicables.



AGREMENTS, HABILITATIONS & CERTIFICATIONS CONCLUSION

- Un processus utile pour garantir le professionnalisme des interventions
- Une bonne pratique de management qui porte ses fruits
- Une obligation légale sous certaines conditions (retour d'expérience + secteurs d'intervention)
- Un sujet à aborder en enseignement des filières de maintenance, au même titre que la sensibilisation à la sécurité des interventions en maintenance, avec une gestion des travaux interdits aux mineurs